

ZATWIERDZIŁ:

Prezys Jaros
Prezes Zarządu

Krzysztof Jaros
dnia 19 marca 2020r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Mławie Sp. z o.o.
06-600 Mława
ul. Powstańców Styczniowych 3
NIP 569-000-28-05

**PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ
W DOSTARCZANIU CIEPŁA**

**PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
W MŁAWIE SP. Z O.O.
na terenie miasta Mława**

**UZGODNIONO:
WOJEWODA MAZOWIECKI**

.....
dnia

OPRACOWAŁ:

Marian Jagaczewski
Marian Jagaczewski

Spis treści

1. Wstęp.
2. Przedmiot opracowania.
3. Podstawa prawna.
4. Charakterystyka systemów ciepłowniczych.
5. Charakterystyka techniczna źródła ciepła.
6. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji.
7. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczej.
8. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła.
9. Współpraca podmiotów w warunkach wprowadzenia w życie planu ograniczeń w dostawach ciepła.
10. Organ uprawniony do kontroli stosowania ograniczeń.
11. Ważność planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.
12. Tabele.

Załączniki

1. *Wykaz obiektów objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła.*
2. *Tryb wprowadzenia ograniczeń w poborze ciepła oraz wielkość tych ograniczeń.*
3. *Wykaz adresów numerów telefonów odbiorców ciepła, których dotyczą ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła.*
4. *Zmiany zapotrzebowania na ciepło w zależności od temperatury zewnętrznej powietrza atmosferycznego i wprowadzonego stopnia ograniczeń.*

1. Wstęp.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

Adres siedziby - 06 500 Mława, ul Powstańców Styczniowych 3

Spółka wpisana do KRS nr 0000123088 – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, posiadająca NIP 569-000-28-05 i REGON 130344960

Spółka posiada koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na:

- wytwarzanie ciepła; z dnia 30 września 1998r., nr WCC/114/434/U/OT-7/98/BH, z późniejszymi zmianami, ważną do dnia 31 grudnia 2025 roku;
- przesyłanie i dystrybucję ciepła: z dnia 30 września 1998 r., nr PCC/120/434/U/OT-7/98/BH, z późniejszymi zmianami, ważną do dnia 31 grudnia 2025 roku.

2. Przedmiot opracowania.

2.1. Przedmiotem opracowania jest plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła, o których mowa w Art. 11, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r – Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. NR 89 poz. 625).

2.2. Plan ograniczeń w poborze ciepła może być wprowadzony po wyczerpaniu wszelkich dostępnych środków służących zaspokajaniu potrzeb odbiorców, przy dołożeniu należytej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnych dostaw ciepła z dostępnych źródeł.

2.3. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

- zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych;
- zakłócenia w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:
 - bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych w przepisach odrębnych,
 - opieki zdrowotnej,
 - telekomunikacji,
 - edukacji,
 - wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki dostarczania do odbiorców,
 - wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców,
 - ochrony środowiska.

3. Podstawa prawna.

3.1. Art. 10 i art.11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 . Nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami).

3.2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. 2007 Nr 133 poz. 924).

3.3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. 2007 Nr 178, poz. 1252).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U 2003 Nr 39 poz. 338).

❖ **Charakterystyka systemów ciepłowniczych.**

4.1. Potrzeby ciepłe odbiorców i sposób dostawy ciepła.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż ciepła, pochodzącego z niżej wymienionych źródeł.

- Centralnej Ciepłowni zlokalizowanej w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych 3,
- Kotłowni osiedlowej zlokalizowanej w Mławie przy ul. Osiedle Młodych 10A,
- Kotłowni osiedlowej zlokalizowanej w Mławie przy ul. Narutowicza 19A,
- Kotłowni osiedlowej zlokalizowanej w Mławie przy ul. Broniewskiego 6,
- Kotłowni lokalnej zlokalizowanej w Mławie przy ul. Napoleońskiej 21A,
- Kotłowni lokalnej zlokalizowanej w Mławie przy ul. Warszawskiej 21.

W Centralnej Ciepłowni ciepło wytwarzane jest z węgla kamiennego, zaś w pozostałych źródłach ciepła, paliwem jest gaz ziemny, którego zużycie godzinowe wynosi poniżej 417 m³/h

Ciepło wytwarzane w Centralnej Ciepłowni oraz w kotłowniach osiedlowych dostarczane jest odbiorcom za pośrednictwem sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, zaś z kotłowni lokalnych dostarczane jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych.

Wytwarzane ciepło wykorzystywane jest wyłącznie dla potrzeb ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody.

Ciepło wytwarzane w kotłowniach osiedlowych i lokalnych jest przedmiotem obrotu tzn. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. kupuje ciepło wytworzone w tych źródłach od innego wytwórcy w celu jego odsprzedaży odbiorcom końcowym.

4.2. System ciepły przedsiębiorstwa objęty planem ograniczeń.

Spośród źródeł ciepła wymienionych w punkcie 4.1. niniejszy plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła dotyczy wyłącznie odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej zasilanej z Centralnej Ciepłowni położonej w Mławie przy ulicy Powstańców Styczniowych 3.

Wykaz obiektów objętych planem ograniczeń oraz wielkość tych ograniczeń zawiera załącznik nr 1.

Dla pozostałych odbiorców, którzy pobierają ciepło z kotłowni gazowych ograniczenia wprowadzone w oparciu o przepisy Art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne nie mają zastosowania, gdyż te źródła ciepła na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. 2007 Nr 178, poz. 1252) są wykluczone z ograniczeń w dostawach gazu ziemnego, ze względu na zapotrzebowanie na gaz poniżej 417 m³/h.

5. Charakterystyka techniczna źródła ciepła.

Źródłem ciepła zasilającym system ciepłowniczy, który podlega ograniczeniom w sprzedaży ciepła jest Centralna Ciepłownia zlokalizowana w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych 3.

Kotłownia wyposażona jest w cztery kotły wodne typu WLM o łącznej mocy zainstalowanej 11,87 MW. Maksymalna temperatura wody na wyjściu z kotłowni 110°C. Maksymalne ciśnienie pracy kotłów - 1,0 MPa. Roczne zapotrzebowanie odbiorców na ciepło wynosi ok. 80 tys. GJ.

Paliwem jest węgiel kamienny typ 32.1 sortyment MII.

Roczne zużycie miału węglowego o wartości opałowej 22 000 kJ/kg – 4542 Mg.

Miesięczne zużycie paliwa wraz z wielkością zapasów wymaganych przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. 2003 Nr 39 poz. 338) oraz planowane dobowe zużycie paliw w poszczególnych miesiącach roku zestawiono w tabeli nr 1a. Tabela nr 1a zawiera również graniczne wielkości zapasów opału (zapas dwudziestodniowy, zapas piętnastodniowy, zapas dziesięciodniowy), przy zaistnieniu, których będzie wprowadzany określony stopień ograniczenia w dostawach ciepła.

Tabela nr 1a

Zużycie i wielkość zapasów opału zużywanego w kotłowni zlokalizowanej w Mławie przy ul. Powstańców Styczniowych 3.

Miesiąc	Zapas trzydziestodniowy wymagany Rozporządzeniem w sprawie zapasów paliw ...	Planowane zużycie miesięczne	Planowane zużycie dobowe (po zaokrągleniu do jednostki)	Zapas dwudziestodniowy	Zapas piętnastodniowy	Zapas dziesięciodniowy
	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg
styczeń	803	767	25	500	375	250
luty	618	676	22	440	330	220
marzec	494	549	18	360	270	180
kwiecień	161	388	13	260	195	130
maj	161	140	5	100	75	50
czerwiec	161	119	4	80	60	40
lipiec	161	113	4	80	60	40
sierpień	161	122	4	80	60	40
wrzesień	161	147	5	100	75	50
październik	201	404	13	260	195	130
listopad	680	465	15	300	225	150
grudzień	742	652	21	420	315	210

6. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji.

Nośnikiem wytwarzanego ciepła jest gorąca woda o zmiennej temperaturze (maksymalna temperatura na wejściu do sieci 110°C).

Wytwarzane ciepło wykorzystywane jest w sezonie grzewczym (okres od września do maja) dla potrzeb ogrzewania budynków mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej oraz w ciągu całego roku dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej do budynków mieszkalnych. Łączna moc zamówiona przez wszystkich odbiorców wynosi 9,68 MW, w tym 1,12 MW dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Temperatura na wyjściu z kotłowni (wejściu do sieci) utrzymywana jest przez obsługę kotłowni zgodnie z tabelą temperatur.(tabela nr 2a)

Tabela nr 2a

Tabela regulacyjna temperatury nośnika ciepła.

temp. zewnętrzna (°C)	temp. zasilania (°C)	temp powrotu (°C)
-20	110	60
-18	107	59
-16	103	58
-14	100	57
-12	97	56
-10	93	55
-8	90	54
-6	87	53
-4	83	52
-2	81	51
0	78	50
2	75	50
4	72	49
12	62	48
13 i więcej	60	48

Poza sezonem grzewczym, w okresie dostaw ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej temperatura w sieci utrzymywana jest na poziomie 60/48°C.

7. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczej.

Sieć ciepłownicza za pośrednictwem, której realizowane są dostawy ciepła jest siecią wodną o temperaturze nośnika 110/60°C. Sieć jest wykonana jako dwuprzewodowa o łącznej długości 6637 mb z tego 3173 mb wykonane w jest w technologii kanałowej i 3464 mb jako sieć z rur preizolowanych.

Ciepło z sieci dostarczane jest odbiorcom poprzez wymiennikowe węzły ciepłownicze. Łączna ilość węzłów w systemie - 75 z czego 6 węzły eksploatowane są przez odbiorcę ciepła.

Wszystkie węzły wyposażone są w układy automatycznej regulacji ilości dostarczanego ciepła. Ilość ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania regulowana jest w funkcji temperatury powietrza atmosferycznego, zaś ilość ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody uzależniona jest od ilości wody pobieranej (zużywanej) przez odbiorców przy utrzymywaniu przez układ automatycznej regulacji stałej temperatury (55°C) na wyjściu z węzła.

8. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Wykaz odbiorców ciepła objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła zawiera załącznik nr 1.

Tryb wprowadzenia ograniczeń oraz ich wielkość (stopień ograniczenia) opisano w załączniku nr 2.

Z treści załącznika nr 1 wynika, że w okresie od 01 września do 31 maja, większość odbiorców ciepła (gospodarstwa domowe) jest chroniona przed wprowadzeniem ograniczeń w sprzedaży ciepła. Wobec powyższego w sieci utrzymują się parametry nośnika ciepła zgodne z tabelą regulacyjną (tabela nr 2a) bez względu na stopień obowiązujących ograniczeń.

W tej sytuacji ograniczenia w dostawie ciepła dla odbiorców, których te ograniczenia dotyczą, realizuje się poprzez zmianę nastaw automatyki regulacyjnej zainstalowanej w węzłach ciepłowniczych, z których obiekty te są zasilane.

Dla pierwszego stopnia ograniczeń należy wybrać takie nastawy (zależne od typu zainstalowanego regulatora), które zapewnią utrzymanie temperatury ogrzewanych pomieszczeń nie wyższą niż 10°C. W przypadku braku możliwości takiego wysterowania układu automatyki, regulacji tej należy dokonać poprzez wykonanie nastaw ręcznych.

Dla drugiego stopnia ograniczeń należy wybrać nastawy przeciwzamrożeniowe, w które wyposażone są układy automatycznej regulacji zainstalowane w węzłach.

Dla wszystkich obiektów objętych planem ograniczeń ustala się, że system ochrony przeciwzamrożeniowej będzie uruchamiał dostawę ciepła przy temperaturze powietrza atmosferycznego nie wyższej niż 2°C.

W przypadku braku możliwości takiego wysterowania układu automatyki, regulacji tej należy dokonać poprzez wykonanie nastaw ręcznych, stosując zasadę, że przy temperaturze powietrza zewnętrznego wyższej niż 2°C obowiązuje bezwzględny zakaz poboru ciepła.

Orientacyjną wielkość poboru ciepła dla obiektów objętych ograniczeniami w okresie realizacji normalnych dostaw ciepła oraz w warunkach wprowadzonych ograniczeń pierwszego i drugiego stopnia przedstawiono w załączniku nr 4.

Trzeci stopień ograniczenia (dotyczy okresu od 01 czerwca do 31 sierpnia). Ograniczenia realizuje się poprzez zmniejszenie liczby odbiorców mogących jednocześnie korzystać z ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z ustalonym harmonogramem węzły przygotowania ciepłej wody są naprzemiennie włączane lub wyłączane z ruchu na okres jednej doby (harmonogram włączeń i wyłączeń zawiera załącznik nr 1 – kolumna 9 tabeli).

9. Współpraca podmiotów w warunkach wprowadzenia w życie planu ograniczeń w dostawach ciepła.

Ograniczenia dostaw ciepła będą wprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r., w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2007 Nr 133 poz. 924).

W związku z powyższym ustala się następujący tryb postępowania:

- 9.1. Prezes Zarządu Przedsiębiorstw Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. podejmuje decyzję o wprowadzeniu określonego stopnia ograniczenia i nakazuje *Kierownikowi Ciepłowni - Dyspozytorowi Sieci* wprowadzić go w życie.
- 9.2. *Kierownik Ciepłowni - Dyspozytor Sieci* powiadamia odbiorców ciepła objętych planem ograniczeń o przystąpieniu do jego realizacji podając obowiązujący stopień ograniczenia, datę i godzinę rozpoczęcia obowiązywania ograniczenia oraz przewidywany czas jego trwania, a także adres strony internetowej, na której będą podawane na bieżąco informacje dotyczące realizacji planu ograniczeń w dostawach ciepła.

- 9.3. Na podstawie informacji zawartych w powiadomieniu, o którym mowa w punkcie 9.2. prowadzący eksploatację węzłów ciepłowniczych realizuje plan ograniczeń zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 8.
- 9.4. Wprowadzone ograniczenia w dostawach ciepła obowiązują do chwili ich odwołania. Decyzję o odwołaniu ograniczeń (zmianie stopnia ograniczenia lub powrocie do normalnych warunków zasilania) podejmuje Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.
- 9.5. Informację o wprowadzeniu (odwołaniu) ograniczeń przekazuje zainteresowanym podmiotom drogą telefoniczną *Kierownik Ciepłowni - Dyspozytor Sieci* (wykaz numerów telefonów zawiera załącznik nr 3) i niezwłocznie potwierdza na piśmie. Wykaz telefonów w załączniku nr 3 zostanie uzupełniony bezpośrednio po uzgodnieniu niniejszego planu, a przed wprowadzeniem go w życie.
- 9.6. *Kierownik Ciepłowni - Dyspozytor Sieci* przekazuje prowadzącemu eksploatację węzłów ciepłowniczych, dyspozycje telefoniczne dotyczące wprowadzenia określonego stopnia ograniczeń ciepła nie później niż na sześć godzin przed godziną ich obowiązywania.
- 9.7. W okresie obowiązywania trzeciego stopnia ograniczeń, operację włączenia i wyłączenia z ruchu węzłów przygotowania ciepłej wody, prowadzący eksploatację węzłów ciepłowniczych, wykonuje codziennie w godzinach od 8⁰⁰ do godziny 10⁰⁰.

10. Organ uprawniony do kontroli stosowania ograniczeń.

Zgodnie z Art. 11 ustęp 5 punkt 3 Ustawy Prawo Energetyczne organem uprawnionym do kontroli stosowania ograniczeń wprowadzonych w ramach realizacji niniejszego planu jest Wojewoda Mazowiecki.

11. Ważność planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.

- 11.1. Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła po jego uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim zachowuje swoją ważność przez okres nie dłuższy niż trzy lata licząc od daty jego uzgodnienia.
- 11.2. Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła podlega aktualizacji, co najmniej raz na trzy lata.
- 11.3. Ważny plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. wyklada do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. oraz zamieszcza jego tekst na stronie internetowej pecmlawa@pecmlawa.pl o czym powiadamia na piśmie odbiorców objętych tym planem.
- 11.4. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. udziela odbiorcom niezbędnych wyjaśnień w sprawie planu ograniczeń oraz udostępnia na życzenie kserokopie tych fragmentów, w których zawarte są szczegółowe informacje istotne dla realizacji planu ograniczeń przez odbiorcę.
- 11.5. Czynności, o których mowa w punkcie 11.3. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o. o. zobowiązane jest zrealizować co najmniej na 30 dni przed dniem obowiązywania ograniczeń.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Mławie Sp. z o.o.
06-500 Mława
ul. Powstańców Styczniowych 3
NIP 569-000-28-05

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Jaros

TABELE

Tabela 1. Dane adresowe i ogólne informacje o przedsiębiorstwie ciepłowniczym.

Lp.	Wyszczególnienie	Treść
	A	B
1.	Nazwa przedsiębiorstwa ciepłowniczego	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.
2.	Imię, nazwisko kierownika przedsiębiorstwa ciepłowniczego	Krzysztof Jaros
3.	Rodzaj działalności ¹	W, P
4.	REGON	130344960
5.	Powiat	mławski
6.	Gmina	Mława
7.	Miejscowość	Mława
8.	Kod pocztowy	06-500
9.	Dzielnica	-----
10.	Osiedle	-----
11.	Ulica	Powstańców Styczniowych
12.	Nr posesji	3
13.	Nr lokalu	-----
14.	Telefon	23 654 35 06
15.	E-mail	pecmlawa@pecmlawa.pl
16.	Stanowisko, imię, nazwisko osoby do kontaktu	Marian Jagaczewski
17.	Telefon stacjonarny osoby do kontaktu	23 655 39 15
18.	Telefon komórkowy osoby do kontaktu	502 329 813
19.	E-mail osoby do kontaktu	eksploatacja@pecmlawa.pl
20.	Łączna ilość odbiorców ciepła (zawartych umów na dostawy ciepła)	46, w tym 28, których dotyczy plan ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła
21.	Łączna moc cieplna zamówiona (MW)	12,6 MW, w tym 9,7 MW, której dotyczy plan ograniczeń
22.	Rodzaj działalności ²	W1
23.	Nazwa komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa ciepłowniczego ³	Kierownik Ciepłowni – Dyspozytor Sieci
24.	Imię, nazwisko kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa ciepłowniczego	Marian Jagaczewski
25.	Rodzaj działalności	W
26.	REGON	-----
27.	Powiat	mławski
28.	Gmina	Mława
29.	Rodzaj działalności ⁴	P1
30.	Nazwa komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa ciepłowniczego ⁵	Kierownik Ciepłowni – Dyspozytor Sieci
31.	Imię, nazwisko kierownika komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa ciepłowniczego	Marian Jagaczewski
32.	Rodzaj działalności	P
33.	REGON	-----
34.	Powiat	mławski
35.	Gmina	Mława
36.		

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Mławie Sp. z o.o.
06-500 Mława
ul. Powstańców Styczniowych 3

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Jaros

¹ Proszę wstawić odpowiednie dla działalności przedsiębiorstwa litery oznaczające: W – wytwarzanie ciepła; P – przesyłanie i dystrybucja ciepła; O – obrót (zakup, sprzedaż) ciepłem.

² Proszę wstawić kolejne litery alfabetu oznaczające poszczególnych wytwórców ciepła oraz kolejne cyfry przyporządkowane podległym sieciom (lub częściom sieci) lub jednocześnie litery i przyporządkowane cyfry, jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza i przesyła jednocześnie ciepło, np. A 1, 2; BC 1, 3, w granicach dostawy ciepła. Przedmiot działalności komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa powinien zawierać się w przedmiocie działalności przedsiębiorstwa.

³ Komórki odpowiedzialne za poszczególne dziedziny działalności przedsiębiorstwa lub właściwość terytorialną, z zastosowaniem oznaczenia jak w przypisie 1.

⁴ Proszę wstawić kolejne litery alfabetu oznaczające poszczególnych wytwórców ciepła oraz kolejne cyfry przyporządkowane podległym sieciom (lub częściom sieci) lub jednocześnie litery i przyporządkowane cyfry, jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza i przesyła jednocześnie ciepło, np. A 1, 2; BC 1, 3, w granicach dostawy ciepła. Przedmiot działalności komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa powinien zawierać się w przedmiocie działalności przedsiębiorstwa.

⁵ Komórki odpowiedzialne za poszczególne dziedziny działalności przedsiębiorstwa lub właściwość terytorialną, z zastosowaniem oznaczenia jak w przypisie 1.

Tabela 2. Maksymalne dostawy ciepła dla poszczególnych grup odbiorców w zależności od wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

Odbiorcy				Funkcja ciepła ¹	Wielkość maksymalnych dostaw ciepła w MW ²																							
Lp.	Nazwa grupy	Nr grupy	Ilość odbiorców		dla ograniczeń (w %) od 31 maja do 1 września												dla ograniczeń (w %) od 1 września do 31 maja											
					0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M	N	O	Q	P	R	S	T	U	W	X	Y	Z		
1	Gospodarstwa domowe	1	22	CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,0	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
2				CW	1,1	nd	nd	nd	nd	0,55	nd	nd	nd	nd	nd	1,1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3				W																								
4				TP																								
5				TW																								
6	Szpitale	2		CO																								
7				CW																								
8				W																								
9				TP																								
10				TW																								
11	Żłobki	3		CO																								
12				CW																								
13				W																								
14				TP																								
15				TW																								
16	Domy opieki społecznej	4		CO																								
17				CW																								
18				W																								
19				TP																								
20				TW																								
21	Odbiorcy ustawowi ³	5		CO																								
22				CW																								
23				W																								
24				TP																								
25				TW																								
26	Wytwórcy ciepła	6		CO																								
27				CW																								
28				W																								
29				TP																								
30				TW																								
31	Dostawcy ciepła	7		CO																								
32				CW																								
33				W																								
34				TP																								
35				TW																								
36	Obracający ciepłem	8		CO																								
37				CW																								
38				W																								
39				TP																								
40				TW																								
41	Pozostali odbiorcy	9	6	CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	nd	nd	0,4	nd	0,3	nd	nd	nd	nd	nd	nd	
42				CW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43				W																								
44				TP																								
45				TW																								

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Miawie Sp. z o.o.
06-500 Miawa


PREZES ZARZĄDU

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Mławie Sp. z o.o.
06-600 Mława

PREZES ZARZĄDU

ul. Powstańców Styczniowych 3
NIP 569-000-28-05

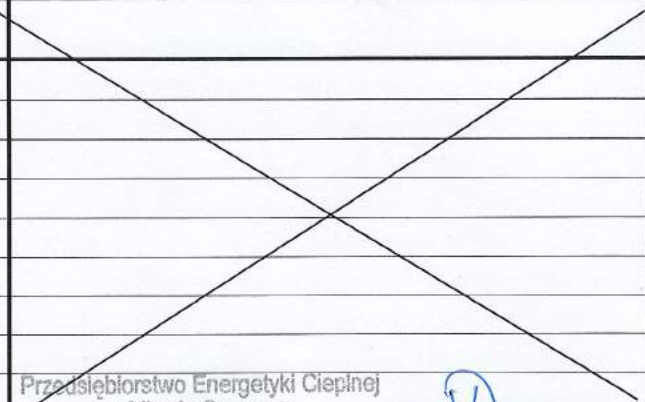
Krzysztof Jaros

Skróty oznaczają: CO-centralne ogrzewanie, CW- ciepła woda użytkowa, W-wentylacja, TP- para technologiczna, TW- ciepła woda technologiczna.

² Maksymalne dostawy ciepła wg stanu odbiorców w dniu zatwierdzenia planu, przy ograniczeniu dostaw ciepła o % sumarycznej mocy przyłączeniowej.

³ Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 133, poz. 924). Dla obiektów należących do odbiorców prowadzących działalność publiczną w zakresie: ochrony środowiska, telekomunikacji, ochrony zdrowia publicznego, edukacji, bezpieczeństwa publicznego, obronności, obiektów administracji rządowej, dla obiektów w których wydobywa się paliwa ze złóż, przerabia i dostarcza odbiorcom oraz w których instalacje technologiczne

Tabela 3. Charakterystyka techniczna źródeł ciepła.

Lp.	Wyszczególnienie	Treść
	A	B
1.	Oznaczenie literowe źródła ciepła z tabeli 1 ¹	W1
2.	Nazwa jednostki (komórki) organizacyjnej, w której znajdują się źródła ciepła	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Mławy Sp. z o.o.
3.	Miejscowość	Mława
4.	Ulica	Powstańców Styczniowych
5.	Nr posesji ¹	3
6.	Imię nazwisko osoby do kontaktu	Marian Jagaczewski
7.	Telefon do kontaktu	23 655 39 , 502 329 813
8.	Moc cieplna zainstalowana w MW	11,9
9.	Minimalna moc elektryczna w kogeneracji odpowiadająca mocy cieplnej zainstalowanej iw. w MW	nd
10.	Minimalna moc elektryczna w kogeneracji odpowiadająca zainstalowanej mocy cieplnej w MW	nd
11.	Maksymalna moc elektryczna w kogeneracji odpowiadająca zainstalowanej mocy cieplnej w MW	nd
12.	Moc przyłączeniowa w MW	10,2
13.	Moc zamówiona w MW	9,7
14.	Sprawność źródła ciepła ² w %	79
15.	Sumaryczna moc nominalna na wałach pomp tłoczących nośniki	59 kW
16.	Oznaczenie nośnika ciepła (grzejny) wg tabeli 4	WW
17.	Czynnik roboczy	nd
18.	Moc przyłączeniowa sieci (MW) o nr P1	10,2
19.	Ilość sieci zasilanych w ciepło nie należących do przedsiębiorstwa	nd
20.	Moc przyłączeniowa dla sieci nie należących do przedsiębiorstwa (MW)	nd
21.	1.Nazwa typu instalacji (urządzenia kotłowego) wytwarzającej ciepło w źródle ciepła	Kocioł WLM 2,5 X 4 szt.
22.	Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii I ³	Węgiel kamienny sortyment miał
23.	Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii II	nd
24.	Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii III	nd
25.	Nominalne zużycie nośnika energii I w t/h lub m ³ /h ³⁴	2,1
26.	Nominalne zużycie nośnika energii II w t/h lub m ³ /h ³	nd
27.	Nominalne zużycie nośnika energii III w t/h lub m ³ /h ³	nd
28.	Maksymalny zapas nośnika energii I 30 dniowy w t	803
29.	Maksymalny zapas nośnika energii II 30 dniowy w t	nd
30.	Maksymalny zapas nośnika energii III 30 dniowy w t	nd
...	n. Nazwa typu instalacji (urządzenia kotłowego) wytwarzającej ciepło w źródle ciepła	
	Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii I	
	Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii II	
	Rodzaj wykorzystywanego nośnika energii III	
	Nominalne zużycie nośnika energii I w t/h lub m ³ /h ³	
	Nominalne zużycie nośnika energii II w t/h lub m ³ /h ³	
	Nominalne zużycie nośnika energii III w t/h lub m ³ /h ³	
	Maksymalny zapas nośnika energii I 30 dniowy w t	
	Maksymalny zapas nośnika energii II 30 dniowy w t	
	Maksymalny zapas nośnika energii III 30 dniowy w t	

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Mławie Sp. z o.o.
06-500 Mława
ul. Powstańców Styczniowych 3
NIP 569-000-28-05

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Jaros

¹ Jak w przypisie 2 tabeli 1, źródła ciepła: elektrociepłownie, ciepłownie, kotłownie, zakłady przemysłowe.

² Sprawność źródła ciepła proszę oszacować w oparciu o: średnią ważoną (po mocy) ze sprawności określonych w tabliczkach znamionowych wykorzystywanych urządzeń kotłowych ciepła systemowego lub o iloraz sumy mocy znamionowych do sumy mocy nominalnych kotłów lub jeżeli moc nominalna kotłów nie jest znana, stosunku strumienia energii przekazanej czynnikowi robocznemu w urządzeniu kotłowym do strumienia energii (chemicznej, geotermalnej, itp.) dostarczonej temu urządzeniu, wg wytycznych normy PN-EN 12952-15.

³ Zgodnie z podrozdz.: 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii (Dz. Urz. UE L 2008 r. Nr 304, str.1 z późn. zm.) i krótkim oznaczeniem handlowym.

⁴ Zużycie przy zasilaniu źródła ciepła danym nośnikiem energii (w t/h, gazem w m³/h) dla mocy zamówionej, jak w tabeli 2

Tabela 4. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji.

Lp.	Wyszczególnienie:		Treść												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Nazwa przedsiębiorstwa wykorzystującego nośnik ciepła		Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o. o.												
2.	Funkcja nośnika ciepła		CO			CW			W		TP		TW		
3.	Rodzaje nośnika ciepła ⁱ		WW			WW									
4.	Moc cieplna zamówiona przenoszona danym nośnikiem ciepła (MW)		8,6			1,1									
5.	Numer porządkowy nośnika ciepła		1			1									
6.	Zład (t)		155			155									
7.	Zużycie nośnika (t/h)		0,05			0,05									
8.	Zapas nośnika ciepła (t)		10			10									
9.	maksymalny przepływ (t/h)	zasilanie	189			83									
10.		powrót	189			83									
11.	przepływ obliczeniowy nośnika (t/h) odpowiadający połowie ww. mocy zamówionej	zasilanie	92			41									
12.		powrót	92			41									
13.	minimalny przepływ(t/h)	zasilanie	41			41									
14.		powrót	41			41									
15.	maksymalna temperatura (°C)	zasilanie	110			60									
16.		powrót	68			48									
17.	temperatura obliczeniowa odpowiadająca połowie ww. mocy zamówionej (t/h)	zasilanie	81			60									
18.		powrót	51			48									
19.	minimalna temperatura (°C)	zasilanie	60			60									
20.		powrót	48			48									
21.	maksymalne ciśnienie (MPa)	zasilanie	6,8			6,8									
22.		powrót	4,9			4,9									
23.	ciśnienie (MPa) obliczeniowe odpowiadające połowie ww. mocy zamówionej	zasilanie	6,8			6,8									
24.		powrót	4,9			4,9									
25.	minimalne ciśnienie (MPa)	zasilanie	6,1			6,1									
26.		powrót	4,2			4,2									
27.	Czas reakcji na zmiany parametrów nośnika ciepła z minimalnych do maksymalnych (h)		5			nd									
28.	Sposób regulacji parametrów nośnika ⁱⁱ		UCAP			UCOP									
29.	nr sposobu regulacji		1			2									
30.	Sposób regulacji parametrów nośnika ⁱⁱⁱ														
31.	nr sposobu regulacji														

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Mławie Sp. z o. o.
08-500 Mława
ul. Powstańców Styczniowych 3
NIP 569-000-28-05
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Jaroś

ⁱ Należy oznaczyć stosowane rodzaje nośników ciepła lub nośniki ciepła ze zmienionymi parametrami skrótami: WN - woda niskotemperaturowa, WW -, woda wysokotemperaturowa, PN -, para niskociśnieniowa, PW -, para wysokociśnieniowa, I -, inny, w kierunku dostawy ciepła, w układzie poziomym, po stronie odbioru ciepła.

ⁱⁱ Należy oznaczyć ciągiem liter poszczególne sposoby regulacji ww. nośnika ciepła: pierwszą literą regulacji: T - jakościowej, V - ilościowej, U - jakościowo - ilościowej; drugą literą regulacji: C - centralnej, W - węzłowej, M - miejscowej; trzecią literą regulacji: A - pogodowej, L - lokalowej, O - obliczeniowo - programowanej; czwartą literą regulacji: H - hydroelewatorowej, P - pompowej, W - bezpośredniej membranowej; każdym przypadku: X - braku regulacji oraz przyporządkowanie odpowiedniego numeru sposobowi regulacji (nr grupy przyłączeniowej odbiorców).

ⁱⁱⁱ Jw.

Tabela 5. Rodzaj i parametry techniczne sieci ciepłowniczej.

Lp.	Wyszczególnienie	Treść				
	A	B				
1.	Oznaczenie sieci ¹	P1				
2.	Nazwa jednostki bezpośrednio dysponującej siecią	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.				
3.	Imię, nazwisko dyspozytora sieci	Marian Jagaczewski				
4.	Kod pocztowy	06-500				
5.	Miejscowość	Mława				
6.	Ulica	Powstańców Styczniowych				
7.	Nr posesji	3				
8.	Nr lokalu	-----				
9.	Telefon kontaktowy dyspozytora sieci	23 655 39 15 502 329 813				
10.	E mail dyspozytora sieci	eksploatacja@pecmlawa.pl				
11.	Liczba odbiorców (wg zawartych umów) ciepła w sieci	28				
12.	Nazwy zewnętrznych źródeł ciepła dla ww. sieci	brak				
13.	Nazwy zewnętrznych dostawców ciepła do ww. sieci	brak				
14.	Sposób ograniczania poboru ciepła do sieci	Nie stosuje się				
15.	Ogólna moc przyłączeniowa w sieci	10,2				
16.	Ogólna moc zamówiona w sieci	9,7				
17.	Łączna moc zamówiona w sieci dla potrzeb CO	8,6				
18.	Łączna moc zamówiona w sieci dla potrzeb CW	1,1				
19.	Łączna moc zamówiona w sieci dla potrzeb W	nd				
20.	Łączna moc zamówiona w sieci dla potrzeb TP	nd				
21.	Łączna moc zamówiona w sieci dla potrzeb TW	nd				
22.	Zład sieci (t)	155				
23.	Zasięg sieci dla ciepłej wody (km)	6,6				
24.	Zasięg sieci dla centralnego ogrzewania (km)	6,6				
25.	Gminy w której zlokalizowana jest sieć	Mława				
26.	Miejscowości	Mława				
27.	Dzielnice	-----				
28.	Osiedla	-----				
29.	Nr grup odbiorców	I				
30.	Funkcja ciepła	CO	CW	W	TW	TP
31.	Sposób regulacji dostaw ciepła ²	IPSTCN	IPSTCN			
32.	Nr sposobu regulacji nośników ciepła ³	1	2			
33.	Liczba odbiorców	22	10			
34.	Łączna moc zamówiona	8,00	1,10			
35.	Łączna moc przyłączeniowa	8,44	1,15			
36.	Sposób regulacji dostaw ciepła					
37.	Nr sposobu regulacji nośników ciepła					
38.	Liczba odbiorców					
39.	Łączna moc zamówiona					
40.	Łączna moc przyłączeniowa					
41.	itd.					
	Nr grupy odbiorców ciepła	2				
	Sposób regulacji dostaw ciepła	IOSTCN				
	Nr sposobu regulacji nośników ciepła	1				
	Liczba odbiorców	6				
	Łączna moc zamówiona	0,32				
	Łączna moc przyłączeniowa	0,33				
	Sposób regulacji dostaw ciepła					

¹ Oznaczenie sieci, jak w przypisie 2 tabeli 1.² Należy oznaczyć ciągiem liter sposób regulacji dostaw/odbioru ciepła systemowego: pierwszą literą: A - grupowego, I - indywidualnego; drugą literą: P - przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, O - przez odbiorcę, X - bez możliwości regulacji; trzecią literą: D - dostawy ciepła, K - odbioru ciepła, S - dostawy i odbioru ciepła; czwartą literą za pomocą: T - środków technicznych, F - środków finansowych, I - organizacyjnych i innych; piątą literą: C - sposobem ciągłym przez zmianę parametrów; Q - skokowo przez okresowe wyłączenia dostaw ciepła, B - sposobem mieszanym okresowym i skokowym; szóstą literą, L - jeżeli sposób ograniczenia ciepła został podany odbiorcom w umowie na dostarczanie ciepła, N - nie.³ Tabela nr 4.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Mławie Sp. z o.o.
06-500 Mława
ul. Powstańców Styczniowych 3
NIP 569-000-28-05

PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Jaroś

Tabela 6a. Tabela regulacyjna nośnika nr 1 dla ograniczeń dostawy ciepła o 0.%.¹

Lp.	Parametry zewnętrzne ¹					Temperatura zewnętrzna powietrza (°C)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
	P	V	W	H	T	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30
1.	>1013,25hPa	>3,5m/s	>65%	>0,7	Tz	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2.					Tp	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3.				<0,7	Tz													
4.					Tp													
5.				0	Tz													
6.					Tp													
7.			<65%	>0,7	Tz													
8.					Tp													
9.				<0,7	Tz													
10.					Tp													
11.				0	Tz													
12.					Tp													
13.		<3,5m/s	>65%	>0,7	Tz													
14.					Tp													
15.				<0,7	Tz													
16.					Tp													
17.				0	Tz													
18.					Tp													
19.			<65%	>0,7	Tz													
20.					Tp													
21.				<0,7	Tz													
22.					Tp													
23.				0	Tz													
24.					Tp													
25.	<1013,25hPa	>3,5m/s	>65%	>0,7	Tz													
26.					Tp													
27.				<0,7	Tz													
28.					Tp													
29.				0	Tz													
30.					Tp													
31.			<65%	>0,7	Tz													
32.					Tp													
33.				<0,7	Tz													
34.					Tp													
35.				0	Tz													
36.					Tp													
37.		<3,5m/s	>65%	>0,7	Tz													
38.					Tp													
39.				<0,7	Tz													
40.					Tp													
41.				0	Tz													
42.					Tp													
43.			<65%	>0,7	Tz													
44.					Tp													
45.				<0,7	Tz													
46.					Tp													
47.				0	Tz													
48.					Tp													

Uwaga W Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. obowiązującą tabelą regulacyjną jest tabela nr 2a zamieszczona na stronie 6 „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła”

¹ P - ciśnienie atmosferyczne, V - prędkość wiatru, W - wilgotność względna, H - nasłonecznienie (kW/m²), T - temperatura nośnika (Tz - zasilania, Tp - powrotu).

Tabela 6b. Tabela regulacyjna nośnika nr 1 dla ograniczeń dostawy ciepła o 30%.

Lp.	Parametry zewnętrzne ¹					Temperatura zewnętrzna powietrza (°C)															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S			
	P	V	W	H	T	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30			
1.	>1013,25hPa	>3,5m/s	>65%	>0,7	Tz	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd			
2.				>0,7	Tp	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd		
3.				<0,7	Tz																
4.				<0,7	Tp																
5.				0	Tz																
6.				0	Tp																
7.				>0,7	Tz																
8.				>0,7	Tp																
9.				<0,7	Tz																
10.				<0,7	Tp																
11.				0	Tz																
12.				0	Tp																
13.			>0,7	Tz																	
14.			>0,7	Tp																	
15.			<0,7	Tz																	
16.			<0,7	Tp																	
17.			0	Tz																	
18.			0	Tp																	
19.			>0,7	Tz																	
20.			>0,7	Tp																	
21.			<0,7	Tz																	
22.			<0,7	Tp																	
23.			0	Tz																	
24.			0	Tp																	
25.		<1013,25hPa	>3,5m/s	>65%	>0,7	Tz															
26.					>0,7	Tp															
27.					<0,7	Tz															
28.					<0,7	Tp															
29.					0	Tz															
30.					0	Tp															
31.				>0,7	Tz																
32.				>0,7	Tp																
33.				<0,7	Tz																
34.				<0,7	Tp																
35.				0	Tz																
36.				0	Tp																
37.			>0,7	Tz																	
38.			>0,7	Tp																	
39.			<0,7	Tz																	
40.			<0,7	Tp																	
41.			0	Tz																	
42.			0	Tp																	
43.			>0,7	Tz																	
44.			>0,7	Tp																	
45.			<0,7	Tz																	
46.			<0,7	Tp																	
47.			0	Tz																	
48.			0	Tp																	

Uwaga W Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. obowiązującą tabelą regulacyjną jest tabela nr 2a zamieszczona na stronie 6 „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła”.

¹ P - ciśnienie atmosferyczne, V - prędkość wiatru, W - wilgotność względna, H - nasłonecznienie (kW/m²), T - temperatura nośnika (Tz - zasilania, Tp - powrotu).

Tabela 6c. Tabela regulacyjna nośnika nr 1 dla ograniczeń dostawy ciepła o 50%.

Lp.	Parametry zewnętrzne ¹					Temperatura zewnętrzna powietrza (°C)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
	P	V	W	H	T	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+25	+30
1.	>1013,25hPa	>3,5m/s	>65%	>0,7	Tz	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
2.					Tp	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
3.				<0,7	Tz													
4.					Tp													
5.				0	Tz													
6.					Tp													
7.			<65%	>0,7	Tz													
8.					Tp													
9.				<0,7	Tz													
10.					Tp													
11.				0	Tz													
12.					Tp													
13.		<3,5m/s	>65%	>0,7	Tz													
14.					Tp													
15.				<0,7	Tz													
16.					Tp													
17.				0	Tz													
18.					Tp													
19.			<65%	>0,7	Tz													
20.					Tp													
21.				<0,7	Tz													
22.					Tp													
23.				0	Tz													
24.					Tp													
25.	<1013,25hPa	>3,5m/s	>65%	>0,7	Tz													
26.					Tp													
27.				<0,7	Tz													
28.					Tp													
29.				0	Tz													
30.					Tp													
31.			<65%	>0,7	Tz													
32.					Tp													
33.				<0,7	Tz													
34.					Tp													
35.				0	Tz													
36.					Tp													
37.		<3,5m/s	>65%	>0,7	Tz													
38.					Tp													
39.				<0,7	Tz													
40.					Tp													
41.				0	Tz													
42.					Tp													
43.			<65%	>0,7	Tz													
44.					Tp													
45.				<0,7	Tz													
46.					Tp													
47.				0	Tz													
48.					Tp													

Uwaga W przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. obowiązującą tabelą regulacyjną jest tabela nr 2a zamieszczona na stronie 6 „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła”

¹ P - ciśnienie atmosferyczne, V - prędkość wiatru, W - wilgotność względna, H - nasłonecznienie (kW/m²), T - temperatura nośnika (Tz - zasilania, Tp - powrotu).

Legenda

ONPO

Obiekt nie podlega ograniczeniom.

OPO

Obiekt podlega ograniczeniom.

ODP

Obiekt podlega ograniczeniom w dni parzyste.

ODN

Obiekt podlega ograniczeniom w dni nieparzyste.

L.p.	Adres obiektu	Moc zamówiona w kW			Charakter użytkowy obiektu	Nazwa odbiorcy ciepła	Okres od 01 września do 31 maja	Okres od 01 czerwca do 31 sierpnia	Odpowiedzialny za wykonanie ograniczenia
		CO	CWU	Razem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mława ul. Powstańców Styczniowych 1	97,04	17,00	114,04	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
2	Mława ul. Radosna 2	210,00	30,00	240,00	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
3	Mława ul. Sienkiewicza 1/13	168,74	30,00	198,74	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
4	Mława ul. Sienkiewicza 2/13	254,86	36,00	290,86	Budynek mieszkalno - usługowy	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.

Wykaz obiektów objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła

Załącznik nr 1

5	Mława ul.Sienkiewicza 3/13	73,57	14,00	87,57	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
6	Mława ul.Sienkiewicza 4/13	175,70	30,00	205,70	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
7	Mława ul.Sienkiewicza 5/13	120,73	0,00	120,73	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
8	Mława ul.Sienkiewicza 7/13	121,44	0,00	121,44	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
9	Mława ul.Sienkiewicza 8/13	61,86	10,80	72,66	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
10	Mława ul.Sienkiewicza 9/13	250,20	0,00	250,20	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
11	Mława ul.Sienkiewicza 10/13	61,83	11,60	73,43	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
12	Mława ul.Sienkiewicza 11/13	119,46	0,00	119,46	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
13	Mława ul.Sienkiewicza 12/13	238,88	33,00	271,88	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	odbiorca ciepła

Załącznik nr 1

Strona 2

Wykaz obiektów objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła

Załącznik nr 1

14	Mława ul. Sienkiewicza 13/13	119,03	0,00	119,03	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
15	Mława ul. Sienkiewicza 13/14	30,00	0,00	30,00	Budynek biurowo - usługowy	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	OPO		odbiorca ciepła
16	Mława ul. Sienkiewicza 15/13	205,84	0,00	205,84	Budynek handlowo - usługowy	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	OPO		odbiorca ciepła
17	Mława ul. Sienkiewicza 3b	29,74	0,00	29,74	Budynek usługowy	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	OPO		odbiorca ciepła
18	Mława ul. Płocka 12	196,71	25,00	221,71	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
19	Mława ul. Płocka 23	39,85	7,50	47,35	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
20	Mława ul. Płocka 25	39,85	7,50	47,35	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
21	Mława ul. Płocka 52	120,53	20,50	141,03	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
22	Mława ul. Płocka 54	120,53	20,60	141,13	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

Strona 3

Wykaz obiektów objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła

Załącznik nr 1

23	Mława ul. Płocka 56	97,04	22,00	119,04	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
24	Mława ul. Bagno 2	142,00	30,00	172,00	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
25	Mława ul. Długa 9 i Długa 9a	146,66	11,00	157,66	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
26	Mława ul. Długa 11	54,23	8,80	63,03	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
27	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 1	143,65	23,90	167,55	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
28	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 2	76,55	12,30	88,85	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
29	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 3	76,55	12,30	88,85	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
30	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 4	143,65	21,00	164,65	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODP	PEC w Mławie Sp. z o.o.
31	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 6	143,65	21,00	164,65	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

Strona 4

Wykaz obiektów objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła

Załącznik nr 1

32	Mława ul.Osiedle Książąt Maz 7	143,65	21,00	164,65	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
33	Mława ul.Osiedle Książąt Maz 8	229,95	39,00	268,95	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
34	Mława ul.Osiedle Książąt Maz 9	89,62	10,00	99,62	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
35	Mława ul.Osiedle Książąt Maz 10	89,63	10,00	99,63	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
36	Mława ul.Osiedle Książąt Maz 11	87,63	10,00	97,63	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
37	Mława ul.Osiedle Książąt Maz 12	92,85	13,00	105,85	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
38	Osiedle Książąt Maz 13	93,08	12,00	105,08	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
39	Mława ul.Osiedle Książąt Maz 14	59,96	0,00	59,96	Budynek handlowy	STABILITY Sp. z o.o. 07-200 Wyszków ul. Tadeusza Kościuszki 26	OPO		odbiorca ciepła
40	Mława ul.Osiedle Książąt Maz 15	54,85	8,00	62,85	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

Strona 5

Wykaz obiektów objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła

Załącznik nr 1

41	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 16	103,00	14,00	117,00	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
42	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 17	116,80	17,00	133,80	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
43	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 18	49,70	8,00	57,70	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
44	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 19	120,40	17,00	137,40	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
45	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 20	50,70	8,00	58,70	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
46	Mława ul. Płocka 5/7	90,00	0,00	90,00	Budynek mieszkalny	Wspólnota Mieszkaniowa 06 -500 Mława ul. Płocka 5/7	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
47	Mława ul. Płocka 11/13	96,00	0,00	96,00	Budynek mieszkalny	Wspólnota Mieszkaniowa 06 -500 Mława ul. Płocka 11/13	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
48	Mława ul. Płocka 50	65,00	0,00	65,00	Budynek mieszkalny	Wspólnota Mieszkaniowa 06 -500 Mława ul. Płocka 50	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
49	Mława ul. Stary Rynek 13	128,00	0,00	128,00	Budynek usługowy	Miejski Dom Kultury 06 - 500 Mława ul. Stary Rynek 13	OPO		PEC w Mławie Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

Strona 6

50	Mława ul. Stary Rynek 14	96,00	0,00	96,00	Budynek mieszkalny- usługowy	Wspólnota Mieszkaniowa 06 -500 Mława ul. Stary Rynek 14	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
51	Mława ul. Szewska 1	88,00	0,00	88,00	Budynek mieszkalny	Wspólnota Mieszkaniowa 06 -500 Mława ul. Szewska 1	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
52	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 5	65,00	10,00	75,00	Budynek mieszkalny	Wspólnota Mieszkaniowa 06 -500 Mława ul. Osiedle Książąt Mazowieckich 5	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
53	Mława ul. Grzebskiego 4	51,28	0,00	51,28	Budynek mieszkalny	Wspólnota Mieszkaniowa 06 -500 Mława ul. Grzebskiego 4	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
54	Mława ul. Ordona 14	383,40	0,00	383,40	Budynek szkoły podstawowej	Szkoła Podstawowa Nr 7 06 - 500 Mława ul. Ordona 14	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
55	Mława ul. Sienkiewicza 24	128,54	0,00	128,54	Budynek szkoły muzycznej	Państwowa Szkoła Muzyczna 06 - 500 Mława ul. Sienkiewicza 24	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
56	Mława ul. Hoża 6	70,00	53,00	123,00	Budynek przedszkola	Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 06 -500 Mława ul. Hoża 6	ONPO	ONPO	obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
57	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 21	125,25	19,05	144,30	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.

Wykaz obiektów objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła

Załącznik nr 1

58	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 21A	22,50	0,00	22,50	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
59	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 22	81,54	17,40	98,94	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
60	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 23	110,10	23,60	133,70	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
61	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 24	114,40	24,20	138,60	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
62	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 25, 25A	59,30	10,10	69,40	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
64	Mława ul. Osiedle Książąt Maz 26	134,50	20,25	154,75	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
65	Mława ul. 3 - go Maja 3A	52,00	8,00	60,00	Budynek mieszkalny	Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 3A 06 - 500 Mława	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
66	Mława ul. Sportowa 1	280	82	362,00	Budynek szkolny	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika 06-500 Mława, ul Sportowa 1	ONPO	ONPO	PEC w Mławie Sp. z o.o.
67	Mława ul. 3 - go Maja 3B	141,47	16,00	157,47	Budynek mieszkalny Usługowy	Wspólnota Mieszkaniowa 06 - 500 Mława ul. 3 Maja 3B	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

Strona 8

Wykaz obiektów objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła

Załącznik nr 1

68	Mława ul.3 - go Maja 5	120,00	0,00	120,00	Budynek użyteczności publicznej	Miejska Biblioteka Publiczna im B. Prusa 06 -500 Mława ul. 3. Maja 5	OPO		PEC w Mławie Sp. z o.o.
69	Mława ul.Żeromskiego 2A	112,54	18,00	130,54	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
70	Mława ul.Spichrzowa 4	68,42	10,00	78,42	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
71	Mława ul. Spółdzielcza 2	18,00	15,00	33,00	Budynek usług medycznych	GRUPA MEDICUS Sp. z o.o.87-100 Toruń ul. Jana Matejki 42/4	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
72	Mława ul. Warszawska 30	12,00	0,00	12,00	Budynek mieszkalny	Towarzystwo Budownictw Społecznego Sp. z o.o. ul. 18- go Stycznia 14 06-500 Mława	ONPO		obiekt nie podlega ograniczeniom przez cały rok
73	Mława ul. Zduńska 13	8,00	6,00	14,00	Budynek mieszkalny	Jolanta Dębska ul. Zduńska 13 06-500 Mława	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
74	Mława ul. Zduńska 20	10,00	8,00	18,00	Budynek mieszkalny	Towarzystwo Budownictw Społecznego Sp. z o.o. ul. 18- go Stycznia 14 06-500 Mława	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
75	Mława ul. Smolarnia 6	99,00	50,00	149,00	Budynek mieszkalny	Towarzystwo Budownictw Społecznego Sp. z o.o. ul. 18- go Stycznia 14 06-500 Mława	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
76	Mława . Ul. Sienkiewicza 27	20,00	30,00	50,00	Budynek mieszkalny	Towarzystwo Budownictw Społecznego Sp. z o.o. ul. 18- go Stycznia 14 06-500 Mława	ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

Strona 9

Wykaz obiektów objętych planem ograniczeń w dostawach ciepła

Załącznik nr 1

77	Mława ul. Grzebskiego 1A	55,50	0,00	55,50	Budynek mieszkalny	Wspólnota Mieszkaniowa Grzebskiego 1A 06 - 500 Mława	ul.	ONPO		obiekty nie podlega ograniczeniom przez cały rok
78	Mława ul. Grzebskiego 1B	72,90	21,00	93,90	Budynek mieszkalny	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" 06 - 500 Mława ul Sienkiewicza 13/14		ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
79	Mława ul.Sienkiewicza 12	90,00	0,00	90,00	Budynek usługowy	JERONIMO MARTENS POLSKA S.A. ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyń		OPO		PEC w Mławie Sp. z o.o.
80	Mława ul.Sienkiewicza 14	90,00	0,00	90,00	Budynek usługowy	JYSK Sp. z o.o. ul.Meteorystowa 13 299 Gdańsk	80-	OPO		PEC w Mławie Sp. z o.o.
81	Mława ul. Żeromskiego 4	27,40	0,00	27,40	Budynek mieszkalny - usługowy	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 4 06 - 500 Mława		ONPO		PEC w Mławie Sp. z o.o.
82	Mława ul. Reymonta 4	75,00	0,00	75,00	Budynek usługowy	ARENT CAPITAL HOLDING SP. Z O.O. ul. Grzybowska 43a lok 138 00-855 Warszawa		OPO		PEC w Mławie Sp. z o.o.
83	Mława ul. Sportowa 25	80,00	22,00	102,00	Budynek mieszkalny - usługowy	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sportowa 25 06 - 500 Mława		ONPO	ODN	PEC w Mławie Sp. z o.o.
84	Mława ul. Plac 3- go Maja 2	27,40	0,00	27,40	Budynek mieszkalny - usługowy	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Plac 3-go Maja 2 06 - 500 Mława		ONPO		PEC w Mławie Sp. z o.o.
85	ogółem	8 573,63	1 106,40	9 737,03						

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Jaros

Załącznik nr 1

Strona 10

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Mławie Sp. z o.o.
06-500 Mława
ul. Powstańców Styczniowych 3
NIP 565-000-28-05

Załącznik nr 2

Tryb wprowadzenie planu ograniczeń w poborze ciepła oraz wielkość tych ograniczeń.

L.p.	Rodzaj działania	Kryterium podjęcia działania	Organ podejmujący decyzję o realizacji działania	Organ odpowiedzialny za realizację działania	Uwagi
Działania bezpośrednio poprzedzające wprowadzenie ograniczeń w dostawach ciepła.					
1.	Analiza możliwości pozyskania opał z innych źródeł niż od dostawcy, który realizuje dostawy na podstawie umowy rocznej.	Zawiadomienie złożone przez umownego dostawcę paliw o braku możliwości wywiązania się z podjętych zobowiązań, co do realizacji harmonogramu dostaw. Trudności w wywiązaniu się dostawcy opału z zobowiązań umownych muszą wynikać z braku zrównoważenia popytu i podaży na krajowym rynku paliw stałych.	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. powiadamia o zaistniałej sytuacji Wojewodę Mazowieckiego i Burmistrza miasta Mława
2a	Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o braku możliwości utrzymania zapasów paliwa wymaganych przepisami prawa jakie obowiązują wytwórców ciepła oraz jednocześnie poinformowanie o aktualnym zapasie paliwa oraz o planowanym jego zużyciu w najbliższych miesiącach.	Realny brak możliwości pozyskiwania przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. opału w ilościach niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej.	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. powiadamia Burmistrza miasta Mławy

REZES ZARZĄDU

2b	Zawiadomienie odbiorców o konieczności oszczędzania energii ciepłej w związku z trudnościami w pozyskaniu opał oraz poinformowanie o możliwości wprowadzenia ograniczeń w dostawach ciepła.	j.w.	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	Kierownik Ciepłowni - Dyspozytor Sieci	
Wprowadzenie ograniczeń w poborze ciepła – podstawowym warunkiem wprowadzenia ograniczeń w poborze ciepła jest wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie, art. 11. ust 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne przy jednoczesnym wystąpieniu niedoboru opał na rynku paliw.					
3.	Pierwszy stopień ograniczenia Ograniczenie dostaw ciepła dla odbiorców objętych planem ograniczeń poprzez obniżenie parametrów w węźle ciepłowniczym do poziomu gwarantującego temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach nie wyższą niż 10 stopni Celsjusza.	Zapasy paliwa w okresie od 1 września do 31 maja obniżył się do poziomu dwudziestodniowego zużycia.	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	Kierownik Ciepłowni - Dyspozytor Sieci	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. występuje do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie upoważnienia do zakupu ilości opał niezbędnych na czas wprowadzonych ograniczeń.
4.	Drugi stopień ograniczenia Ograniczenie dostaw ciepła dla odbiorców objętych planem ograniczeń poprzez obniżenie parametrów w węźle ciepłowniczym do poziomu gwarantującego utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego i ochronę instalacji odbiorczych przed zamrożeniem.	Zapasy paliwa w okresie od 1 września do 31 maja obniżył się do poziomu dziesięciodniowego zużycia.	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	Kierownik Ciepłowni - Dyspozytor Sieci	
5	Trzeci stopień ograniczenia Ograniczenie dostaw ciepła poprzez naprzemienne wyłączanie z ruchu węzłów przygotowania ciepłej wody.	Zapasy paliwa w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia obniżyły się do poziomu piętnastodniowego zużycia.	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	Kierownik Ciepłowni - Dyspozytor Sieci	

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Juras

**Wykaz adresów i telefonów odbiorców ciepła, których dotyczą ograniczenia w
dostarczaniu i poborze ciepła.**

L.p.	Odbiorca ciepła	Działający w imieniu odbiorcy ciepła	Telefony alarmowe
1.			
2.			
3.			
4.			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			